

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001 (изм.1)



Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты №KZ.T.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде
дейін
020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 107
Тел 8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

Государственная система
технического регулирования
Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации №
KZ.T.03.0767
до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 107
Тел.8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 167 от 19 июля 2023г.

Образца (ов), поступившего (их): 01 июля 2023г. с актом отбора проб от 01 июля 2023г.
Под наименованием: Щебень для строительных работ, фракции: свыше 20 до 40 мм.
Количество (масса) продукции в партии: 1000,0 м³. Дата изготовления: 2023г.
Изготовитель (место отбора): РК, СКО, Акжарский район, месторождения Даутское-1.
Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Неруд Индустрис», РК, СКО, Акжарский р-н, с. Ленинградское, ул. Подстанция, д.5 кв.2..
НД на продукцию: ГОСТ 8267-93.
Вид испытаний: на соответствие ГОСТ 8267-93. Техническому регламенту «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» ТР РК № 1202 от 17.11.2010г., приложение №2;
Дата проведение испытаний: 01.07.2023г.-19.07.2023г.
Условия проведения испытаний температура: +20°C, влажность 71%


Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
Основные параметры и размеры	ГОСТ 8269.0-97		
Полные остатки на контрольных ситах, % по массе:			
– d min 20 мм		от 90 до 100	100
– 0,5 (d + D)		от 30 до 60	57,7
– D max 40 мм		до 10	0,9
– 1,25 D		до 0,5	0
Форма зерен	ГОСТ 8269.0-97	1 группа – до 10 включ.	
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе		2 группа – св.10 – 15 вкл.	13,5
		3 группа – св.15 - 25 вкл.	
		4 группа – св.25 - 35 вкл.	
		5 группа – св.35 -50 вкл.	
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8269.0-97	-	1350
Прочность	ГОСТ 8269.0-97	Марка 1400 – до 12 вкл.	
Марка по дробимости при сжатии		Марка 1200 – св.12 - 16	14,0
– потеря массы при испытании щебня, %		Марка 1000 – св.16 - 20	
		Марка 800 – св.20 - 25	
		Марка 600 – св.25 - 34	
Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе, не более	ГОСТ 8269.0-97	1	0,4
Содержание глины в комках, % по массе, не более	ГОСТ 8269.0-97	0,25	не обнаружено
Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более	ГОСТ 8269.0-97	Марка 1400;1200;1000 - 5 Марка 800;600;400 -10 Марка 300 -15	3,0
Марка по морозостойкости щебня	ГОСТ 8269.0-97	F 100	F 100
насыщение щебня в растворе сернокислого натрия – высушивание:			
– число циклов		10	
– потеря массы после испытания, %, не более		5	4,5

Система аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001 (изм.1)

1	2	3	4
Удельная активность радионуклидов: Бк/кг	ГОСТ 30108-94	I класс ≤ 370 II класс ≤ 740 III класс $\leq 1\ 500$	118 ± 13

И.о. начальника ИЦ
 Ответственный за подготовку протокола испытаний
 Исполнители:

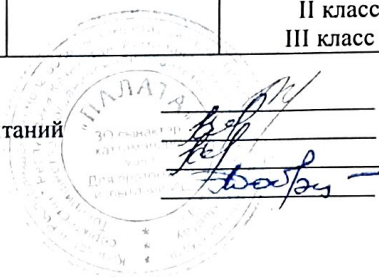

Ю. Курносова
 П.Кусманова
 П.Кусманова
 А.Доброцкая

*Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.
 Перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ТОО «Палата» запрещена.*