

Ф-04.08.02.001 (изм.1)



KZ.T.03.0767

TESTING

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
техникалық реттеу жүйесі
Аккредиттеу жүйесі
«Палата» ЖШС сынақ орталығы
Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.03.0767
Қолдану мерзімі 2025 жылғы 16 шілде
дейін
020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 107
Тел.8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

Государственная система технического
регулирования Республики Казахстан
Система аккредитации
Испытательный центр
ТОО «Палата»
Аттестат аккредитации № KZ.T.03.0767
до 16 июля 2025г.
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 107
Тел.8(7162)25-46-74, факс 40-16-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 170 от 19 июля 2023г.

Образца (ов), поступившего (их) 01 июля 2023г.с актом отбора проб от 01 июля 2023г.Под наименованием: Смесь щебеночно – песчаная С5 (0-40)Количество (масса) продукции в партии: 500,0 м³Дата изготовления: 2023г.Изготовитель (место отбора): РК, СКО, Акжарский район, месторождения Даутское-1.Наименование (фамилия) и адрес заказчика: ТОО «Неруд Индустрис», РК, СКО, Акжарский р-н, с. Ленинградское, ул. Подстанция, д.5 кв.2.НД на продукцию: ГОСТ 25607-2009. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), (Решение КТС от 28.05.2010 № 299), гл. II, раздел II, п. 12Вид испытаний: на соответствие ГОСТ 25607-2009 п.3.2.1; 3.2.3; 3.2.7; 3.3.Дата проведения испытаний: 01.07.2023г.- 19.07.2023г.

Условия проведения испытаний: температура +20°C, влажность 71 %


Наименование определяемых показателей, единицы измерений	НД на методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
Основные параметры и размеры смеси щебеночно – песчаной марки С5 (0-40) Полный остаток, в процентах по массе, на ситах размером, мм:	ГОСТ 25607-2009		
– 120		0	0
– 80		0	0
– 40		0-10	9,0
– 20		25-60	27,0
– 10		45-80	45,8
– 5		57-85	58,2
– 2,5		67-88	69,0
– 0,63		80-95	81,0
– 0,16		90-97	92,5
– 0,05		95-100	100
Форма зерен (по щебню, входящему в состав смеси) Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более	ГОСТ 8269.0-97	35	13,7
Прочность Марка щебня, входящего в состав смеси по дробимости при сжатии – потеря массы при испытании щебня, %	ГОСТ 8269.0-97	Марка 1400 – до 12 Марка 1200 – св. 12 до 16 Марка 1000 – св. 16 до 20 Марка 800 – св. 20 до 25 Марка 600 – св. 25 до 34	13,4
Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	ГОСТ 25607-2009	20	не обнаружено
Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 8269.0-97	–	1410

схема аккредитации ГСТР РК	Испытательный центр ТОО «Палата»	Ф-04.08
СТ ISO/IEC 17025-2019	Форма документов	стр. 2

Ф-04.08.02.001 (изм.1)

1	2	3	4
Морозостойкость щебня, входящего в состав смеси (насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание): – число циклов – потеря массы после испытания, %, не более	ГОСТ 8269.0-97	Марка F150	Марка F150
		15 5	15 4,2
Удельная активность радионуклидов: Бк/кг	ГОСТ 30108-94	I класс ≤ 370 II класс ≤ 740 III класс $\leq 1\,500$	114 $\pm$ 12

И.о. начальника ИЦ
 Ответственный за подготовку протокола испытаний
 Исполнители:

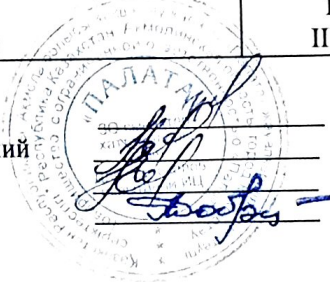

Ю. Курносова
 П. Кусманова
 П. Кусманова
 А.Доброцкая

*Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.
 Перепечатка протокола испытаний без разрешения ИЦ ТОО «Палата» запрещена.*